



HOMESAFETY

User instructions

Användarmanual

Brukerinstruksjoner

Käyttöohjeet



4022050661

Brandvarnare – användarhandbok Modellnummer: GS526 Ref□ST526**Produktspecifikationer:**

STRÖM: inbyggt 3 V-litiumbatteri (CR123A) (batteriet inte utbytbart)

DRIFTSSPÄNNING: <8 uA (standbyläge), <70 mA (larm)

LARMVOLYM: >85 dB(A) vid 3 meters avstånd.

LARMKÄNSLIGHET: 0,11–0,16 dB/m

TYST TID: ca 10 minuter

BRANDVARNARENS LJUDMÖNSTER:

Signal 0,5 s – paus 0,5 s – signal 0,5 s –
paus 0,5 s – signal 0,5 s – paus 1,5 s,
medan lysdioden blinkar i rött, larmmönstret upprepas.

EFTERFÖLJER STANDARD: SS-EN 14604:2005/AC:2008



0359

**EN14604:2005/AC:2008****Beskrivning:**

Rekommendationer för ett typiskt envåningshus: Installera en brandvarnare i taket eller på väggen inuti varje sovrum och i hallen utanför varje enskild sovrumsdela. Om hallen utanför sovrummen är mer än 9 meter lång installerar du en brandvarnare i varje ände. Om det finns en källare installerar du en brandvarnare i taket i källaren längst ned i trapphuset. Rekommendationer för ett typiskt flervåningshus: Installera en brandvarnare i taket eller på väggen inuti varje sovrum och i hallen utanför varje enskild sovrumsdela. Om hallen utanför sovrummen är mer än 9 meter lång installerar du en brandvarnare i varje ände. Installera en brandvarnare längst upp i trapphuset mellan första och andra våningen.

Viktig säkerhetsinformation:

- 1: Testknappen testar brandvarnarens funktion på ett tillförlitligt sätt. Testa brandvarnaren varje vecka så att du är säker på att den fungerar korrekt.
- 2: Om du är säker på att det är ett falsklarm, öppnar du fönster eller vädrar luften runt brandvarnaren för att tysta den.
- 3: Brandvarnaren bör endast installeras av en licensierad, kvalificerad elektriker. Läs och följ alla lokala och nationella elektricitets- och byggnadsnormer för installation.
- 4: Brandvarnaren är endast gjord för att användas i ett enfamiljshus. I flerfamiljshus måste varje lägenhet ha sin egen brandvarnare. Installera inte brandvarnaren i annat än bostadshus. Brandvarnaren ersätter inte ett fullständigt larmsystem.
- 5: Installera en brandvarnare i varje rum och på varje våning i huset. Det finns många anledningar till att rök inte når brandvarnaren. Om en brand t.ex. börjar i en avlägsen del av huset, på en annan våning eller i en skorsten, en vägg, ett tak eller på andra sidan av en stängd dörr, kanske inte röken når brandvarnaren i tid för att larma personerna i hushållet. En brandvarnare upptäcker inte en brand korrekt utom i det område eller rum där den finns installerad.
- 6: Brandvarnare kan bara varna när de upptäcker rök eller förbränningspartiklar i luften. De känner inte av värme, lågor eller gas. Brandvarnaren är utformad för att ge hörbara varningar om en brand under utveckling.

Installera inte brandvarnare på följande platser:

1: Nära installationer eller områden där normal förbränning

sker regelbundet (kök, värmepannor, varmvattenberedare). Använd specialiserade brandvarnare med kontroller för oönskade larm i sådana områden.

2: I områden med hög fuktighet, t.ex. badrum eller områden nära diskmaskiner eller tvättmaskiner. Installera minst 3 meter från sådana områden.

3: I närheten av luftventiler eller värme- eller kylventiler. Installera minst 1 meter från sådana områden. Luften kan blåsa rök bort från detektorn och avbryta larmet.

4: I rum där temperaturen kan sjunka under 0 °C eller stiga över 40 °C, eller i högre fuktighet än 93 %. Sådana förhållanden minskar batterilivslängden och kan även orsaka falsklarm.

5: På extremt dammiga eller smutsiga platser eller områden med stora mängder insekter där partiklar kan störa brandvarnarens funktion.

Användning:

Testa

Testa brandvarnaren så att du är säker på att den fungerar korrekt genom att trycka på testknappen. Det gör att larmet ljuder om de elektroniska kretsarna, sirenen och batteriet fungerar. Om larmet inte ljuder är batteriet defekt eller så har ett annat fel uppstått. Se avsnittet Felsökning för en lösning. **ANVÄND INTE** en öppen låga för att testa brandvarnaren. Det kan skada brandvarnaren eller antända brännbara material och starta en brand.

WARNING: Eftersom larmet är mycket högljutt (85 decibel), bör du alltid stå på armlängds avstånd från brandvarnaren när du testar den. Testa brandvarnaren varje vecka så att du är säker på att den fungerar korrekt. Ojämnt eller lågt ljud från brandvarnaren kan tyda på att det är fel på den. Se avsnittet Felsökning för en lösning.

Obs! BRANDVARNAREN MÅSTE TESTAS VARJE VECKA.

Lysdioder

Röd lysdiod som blinkar var 40:e sekund: visar att brandvarnaren fungerar korrekt.

Röd lysdiod som blinkar: när du trycker på testknappen eller när brandvarnaren upptäcker förbränningspartiklar och ger ett larm (konstant pulserande ljud), blinkar den röda lysdioden en gång i sekunden. Den blinkande lysdioden och pulserande larmet fortsätter tills luften är ren eller testknappen släpps.

Röd lysdiod som visar tyst läge: Den röda lysdioden blinkar var 8:e sekund och visar att brandvarnaren är i tyst läge.

Visning av lågt batteri – Ett återkommande pip med lysdiod som blinkar i rött var 40:e sekund: visar att brandvarnaren har lågt batteri. Du kan trycka på testknappen om du vill pausa larmet i 10 timmar, men det återställs automatiskt efter 10 timmar.

Felvisning – brandvarnaren piper var 40:e sekund.

Obs! När brandvarnaren piper en gång var 40:e sekund kan du trycka på testknappen för att tillfälligt pausa varningssignalen under 10 timmar. Den upptäcker rök normalt under den perioden och det är bara den störande varningssignalen som pausas. Se avsnittet Felsökning för lösningar. Om felet kvarstår **måste du omedelbart byta ut brandvarnaren mot en ny**, eller kontakta återförsäljaren om garantin fortfarande gäller.

Tysta larmet (tyst läge)

När larmet ljuder kan du trycka på testknappen. Då pausas larmet under ca 10 minuter. Den röda lysdioden blinkar var 8:e sekund och visar att brandvarnaren är i tyst läge. Brandvarnare är gjorda för att minimera falsklarm. Förbränningspartiklar från matlagning kan utlösa larmet om brandvarnaren är placerad nära ett område där det lagas mat. Det skapas stora mängder förbränningspartiklar från spill eller när man grillar eller steker. Fläkten i en spiskåpa med ventilation utomhus (icke-recirkulerande typ) hjälper också till att ta bort förbränningspartiklar från köket. Knappen för att tysta larmet (testknappen) är till stor hjälp i ett köksområde eller andra områden där falsklarm ofta uppstår. Tystnadsfunktionen ska bara användas när ett känt larmtillstånd, t.ex. rök från matlagning, utlöser larmet. Brandvarnaren desensibiliseras när du trycker på knappen för att tysta larmet (tyst läge) på brandvarnarens hölje. Larmet tystas för att visa att brandvarnaren är i ett tillfälligt desensibiliserat läge. Brandvarnaren återställs automatiskt efter ca 10 minuter. Om det fortfarande finns förbränningspartiklar efter den perioden ljuder larmet igen. Tystnadsfunktionen kan användas flera gånger tills luften är ren från tillståndet som utlöste larmet. **WARNING:** Innan du tystar larmet måste du identifiera källan till röken och vara säker på att situationen är säker.

Underhåll och rengöring:

Förutom veckotestningen måste brandvarnaren rengöras från damm och smuts med jämna mellanrum. Rengör brandvarnaren minst en gång i månaden för att ta bort damm och smuts. Använd en dammsugare med mjuk borste. Dammsug alla sidor och höljen på brandvarnaren. Brandvarnaren har en batteriövervakningsfunktion som gör att brandvarnaren piper ca var 40:e sekund, och den röda lysdioden blinkar en gång samtidigt under minst 30 dagar när batteriet håller på att ta slut. Om batteriet är felaktigt eller andra fel uppstår, ser du Felsökning för lösningar. Om fel uppstår under garantitiden kan du lämna tillbaka brandvarnaren till återförsäljaren. **WARNING! Batteriet är förseglat i höljet och kan inte bytas ut.** Byt ut brandvarnaren mot en ny om signalen för lågt batteri hörs.

Reparationer:

Varning! Försök inte reparera brandvarnaren. Det påverkar garantin.

Felsökning

Problem	Lösning
Brandvarnaren låter inte när du testar den.	1. Sätt brandvarnaren på hållaren och vrid den medurs tills den sitter bra på hållaren. 2. Rengör brandvarnaren. Se avsnittet "Underhåll och rengöring". 3. Om fel uppstår under garantitiden kan du lämna tillbaka brandvarnaren till återförsäljaren. 4. Om garantin har gått ut byter du ut brandvarnaren mot en ny.
Brandvarnaren piper och lysdioden blinkar i rött var 32:a sekund.	Batteriet håller på att ta slut. Byt ut brandvarnaren.

Brandvarnaren piper var 32:a sekund (brandvarnaren är i felläge).	Rengör brandvarnaren. Se avsnittet "Underhåll och rengöring". Byt ut brandvarnaren mot en ny brandvarnare om problemet kvarstår.
Brandvarnaren ger oönskade larm med ojämna mellanrum eller när någon lagar mat, duschar etc.	1. Tryck på testknappen för att pausa larmet. 2. Rengör brandvarnaren. Se avsnittet "Underhåll och rengöring". 3. Flytta brandvarnaren till en ny plats och tryck på testknappen.
Larmet låter annorlunda än det brukar. Det startar och avbryts.	1. Rengör brandvarnaren. Se avsnittet "Underhåll och rengöring". 2. Om fel uppstår under garantitiden kan du lämna tillbaka brandvarnaren till återförsäljaren. 3. Om garantin har gått ut byter du ut brandvarnaren mot en ny.

Iaktta brandsäkerhet:

Om alarmet ljuder utan att du har tryckt på testknappen är det en varning om en farlig situation. Du måste reagera omedelbart.

Garantiinformation:

2 års garanti.

Installation:

Till att börja med behöver du installera en brandvarnare i sovrummet och hallen. Om du har flera sovrum bör du installera en i varje rum.

Installera en i trapphuset och på varje våning.

Rök, värme och brinnande material sprids vågrätt efter att de stigit till taket. Installera därför brandvarnaren mitt i taket i ett normalt hus. Det ger brandvarnaren bäst täckning.

Om det av någon anledning inte går att installera brandvarnaren mitt i taket, måste den monteras minst 50 cm från takhörnet.

Om du har installerat brandvarnaren på väggen måste den vara 10 cm nedanför taket (se diagram 2).

Om rummet eller hallen är längre än 9 meter, måste du installera flera brandvarnare i hallen.

Om väggen eller taket lutar måste brandvarnaren installeras 500 mm från den högsta vägg- eller takpunkten i rummet (se diagram 3).

Aktivering

Tryck på testknappen och håll in den längre än 3 sekunder tills lysdioden tänds, och släpp den inom 2 sekunder. Brandvarnaren piper för att visa att den är aktiverad och börjar fungera.

VARNING: Du **MÅSTE** aktivera brandvarnaren först. Annars fungerar den inte.

Vrid brandvarnaren moturs och ta loss hållaren.

Tryck hållaren mot den plats där den ska installeras och märk upp installationshålet på hållaren med en penna.

Borra två installationshål på markeringen med en elektrisk bormaskin. Hålens diameter ska vara 5 mm. Slå in de båda plastpluggarna i hålen med en hammare.

Ta bort monteringspluggen från hållaren med en skruvmejsel vid behov (se diagram 4).


Fäst hållaren på plastpluggarna och dra åt skruvarna ordentligt i plastpluggarna. (Se diagram 5.)

Sätt brandvarnaren på hållaren och vrid den medurs tills den sitter bra på hållaren.

Sätt i monteringspluggen i mellanrummet mellan hållaren och nederdelen av höljet för att fästa brandlarmet om så önskas (se diagram 6).

Tryck på knappen för att testa enheten. Larmet piper tre gånger med 1,5 sekunds paus. Det upprepas tills du släpper knappen. Om det inte hörs något ljud tyder det på att brandvarnaren är felaktig. Se avsnittet Felsökning för en lösning eller lämna tillbaka den till återförsäljaren om garantin gäller.




Om du har några frågor om installationen kan du kontakta återförsäljaren.

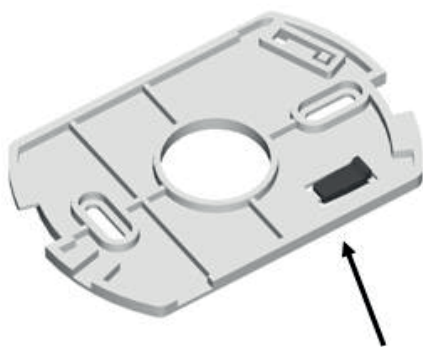

Remove the fixing plug with screwdriver



Insert fixing plug

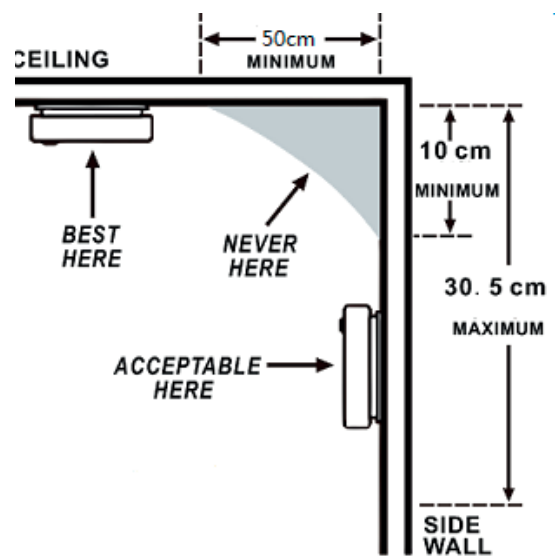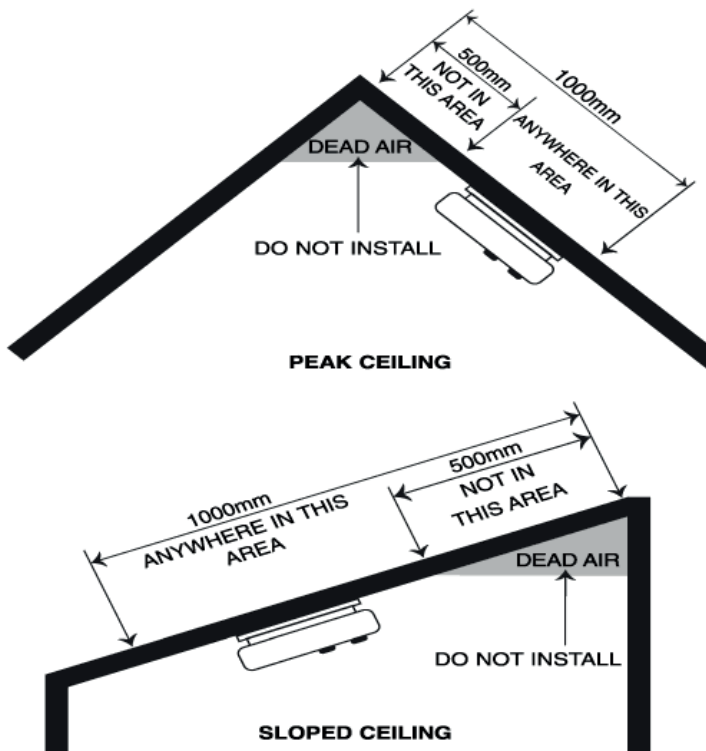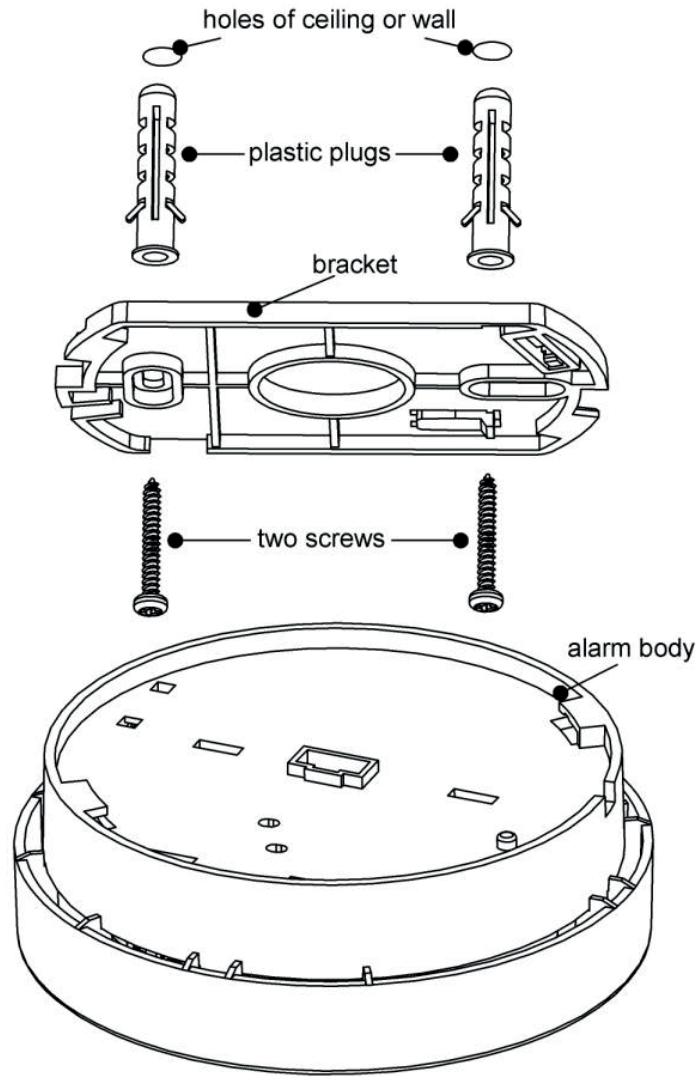

Smoke Alarm Device User Manual Model number: GS526 Ref: ST526**Product Specifications:**

POWER: built-in DC3V(CR123A) Lithium battery(**battery not replaceable**)

OPERATION CURRENT: <8uA (standby), <70mA(alarm)

ALARM VOLUME: >85dB(A) at 3 meters.

ALARM SENSITIVITY: 0.11-0.16dB/m

SILENCE TIME: approx. 10 minutes

SMOKE ALARM DEVICE SOUND PATTERN:

BI 0.5s - pause 0.5s – BI 0.5s – pause 0.5s –

BI 0.5s –pause 1.5s, with the red LED flash,
repeat this alarm pattern.

COMPLY WITH: EN14604:2005/AC-2008



0359

**EN14604:2005/AC:2008****Description:**

Typical single story dwelling with recommended: Install a smoke alarm device on the ceiling or wall inside each bedroom and in the hallway outside each separate sleeping area. If a bedroom area hallway is more than 30 feet long, install a smoke alarm device at each end. If there is a basement: install a smoke alarm device on the basement ceiling at the bottom of the stairwell. Typical multi-story dwelling with recommended protection. Install a smoke alarm device on the ceiling or wall inside each bedroom and in the hallway outside each separate sleeping area. If a bedroom area hallway is more than 30 feet long, install a smoke alarm device at each end install a smoke alarm device at the top of a first – to- second floor stairwell.

Important Safety Information:

- 1: The test button accurately tests smoke alarm device functions. Test smoke alarm device weekly to ensure proper operation.
- 2: If you're sure it isn't a really alarm, open windows or fan the air around smoke alarm device for silence it
- 3: This smoke alarm device should be installed only by a licensed, qualified electrician. Observe and follow all local and national electrical and building codes for installation.
- 4: This smoke alarm device is designed to be used inside a single family only. In multifamily buildings, each individual living unit should have its own smoke alarm devices. Do not install in non-residential buildings. And this smoke alarm device is not a substitute for a complete alarm system.
- 5: Install a smoke alarm device in every room and on every level of the home. Smoke may not reach the smoke alarm device for many reasons. For example, if a fire starts in a remote part of the home, on another level, in a chimney, wall, roof, or on the other side of a closed door, smoke may not reach the smoke alarm device in time to alert household members. A smoke alarm device will not promptly detect a fire except in the area or room in which it is installed.
- 6: Smoke alarm devices can only sound their alarms when they detect smoke or detect combustion particles in the air. They do not sense heat, flame, or gas. This smoke alarm device is designed to give audible warning of a developing fire.

Do Not Install Smoke alarm devices in the Following Places:

- 1: Near appliances or areas where normal combustion Regularly occurs (kitchens, near furnaces, hot water heaters). Use specialized smoke alarm device with unwanted alarm control for this areas.

- 2: In areas with high humidity, like bathrooms or areas near dishwashers or washing machines. Install at least 10 feet away from these areas.
- 3: Near air returns or heating and cooling supply vents. Install at least 3 feet away from these areas. The air could blow smoke away from the detector, interrupting its alarm.
- 4: In rooms where temperatures may fall below 0°C or rise above 40°C, or in humidity higher than 93%. These conditions will reduce battery life or cause a fault alarm.
- 5: In extremely dusty, dirty, or insect – infested areas influence particles interfere with smoke alarm device operation.

Operation:

Testing

Test the unit to ensure proper operation by pressing the test button, this will sound the alarm if the electronic circuitry, horn, and battery are working. If no alarm sounds, there is a defective battery or other failure; you can refer to “Trouble shooting” section for solution. **DO NOT** use an open flame to test your alarm, you could damage the alarm or ignite combustible materials and start a fire.

CAUTION: Due to the loudness (85 decibels) of the alarm, always stand an arms-length away from the unit when testing. Test the alarm weekly to ensure proper operation. Erratic or low sound coming from your alarm may indicate a defective alarm, you can refer to “Trouble shooting” section for solution.

NOTE: WEEKLY TESTING IS REQUIRED.

LED indicators

Red LED-Flashing once every 40 seconds: indicates that the smoke alarm device is operating properly.

Red LED-Flashing: when the test button is pressed, or when the smoke alarm device sense particles of combustion and goes into alarm (constant pulsating sound), the red LED will flash once per second. The flashing LED and pulsating alarm will continue until the air is cleared or release test button.

Red LED-Alarm silencer (Hush mode) indication: The red LED will flash once every 8 seconds, indicating the smoke alarm device is in the alarm silence (Hush) mode.

Low battery indication - An intermittent “chirp” with red LED flashes once every 40 seconds: indicates that the smoke alarm device is low battery, you may press the test button for pause alarm for 10 hours, but it will reset automatically after 10 hours.

Fault indication - The alarm chirp occurs every 40 seconds.

NOTE: When the units chirp once every 40 seconds, you can press the test button temporarily for pausing this warning tone for 10 hours it can still normally detect smoke during this period, it only removes nuisance warning tone. You can refer to “Trouble shooting” for solution, if there are still failures, **you MUST replace it with a new alarm at once** or contact your retailer during warranty.

Alarm silence (silence mode)

During the unit is alarming, you push the test button, it will be paused the unit alarming for approx. 10 minutes. The red LED will flash once every 8 seconds; it indicates the smoke alarm device is running into the silence mode. Smoke alarm devices are designed to minimize nuisance alarms. Combustion particles from cooking may set off the alarm if the alarm is located close to the cooking area. Large quantities of combustible particles are generated from spills or when grilling/frying. Using the fan on a range hood that vents to outside (non-recirculating type) will also help remove these combustible particles from the kitchen. The alarm silence (test button) is extremely useful in a kitchen area or other areas prone to nuisance alarms. The silence feature is to be used only when a known alarm condition, such as smoke from cooking activates the alarm.

The smoke alarm device is desensitized by push the alarm silence (silence mode) on the smoke alarm device cover, the alarm will silence to indicate that the alarm is in a temporarily desensitized condition. The smoke alarm device will automatically reset after approximately 10 minutes, if after this period, particles of combustion are still present, and the alarm will sound again. The alarm silencer (silence mode) can be repeatedly until the air has been cleared of the condition causing the alarm. **CAUTION:** Before using the alarm silence (silence), identify the source of the smoke and be certain a safe condition exists.

Maintenance and Cleaning:

In addition to weekly testing, the alarm requires periodic cleaning to remove dust, dirt, and debris. Clean the alarm at least once a month to remove dust, dirt, or debris. Use a vacuum cleaner with the soft brush, vacuum all sides and covers of smoke alarm device. This alarm has a low battery monitor which will cause the alarm to “chirp” approx. every 40 seconds and the red LED flash once at the same time for a minimum of thirty days when the battery gets low. If there is a defective battery or other failures, you can refer to “Trouble shooting” for solution, if there are still failures during warranty, you can return to your retailer. **WARNING: The battery is sealed in cover and not replaceable.** Please replace another new alarm if the low battery chirp occurs.

Repair:

Caution: Do not attempt to repair the alarm. It will affect your warranty.

Trouble shooting

Problem	Method of disposal
Smoke alarm device does not sound when tested.	1. Fit the alarm on the bracket and turn the alarm body clockwise, until matching well on the bracket. 2. Clean smoke alarm device. Please refer to the “maintenance and cleaning” section. 3. If there are still failures during warranty, you can return to your retailer. 4. If the unit is out of warranty please replace another new alarm.
The alarm “chirp” with red LED flashes once every 32 seconds	The battery is under low battery status, please replace the smoke alarm device.
Smoke alarm device chirp occurs every 32 seconds alarm goes into fault mode .	Clean smoke alarm device. Please refer to the “maintenance and cleaning” section. Purchase and change another smoke alarm device if the problem still exist

Smoke alarm device sounds unwanted alarms intermittently or when residents are cooking, taking showers, etc.	1.Press test button to pause alarm.2.Clean smoke alarm device. Please refer to the “maintenance and cleaning” section.3.Move smoke alarm device to new location and press test button.
The alarm sounds different from it is used to. It starts and stops.	1.Clean smoke alarm device. Please refer to the “maintenance and cleaning” section.2.If there are still failures during warranty, you can return to your retailer.3.If the unit is out of warranty please replace another new alarm.

Practice Fire Safety:

If the alarm sounds, and you have not pushed the test button, it is warning of a dangerous situation, your immediate response is necessary.

Warranty Information:

2 years warranty.

Installation:


- At first you need install an alarm in the bedroom and route way, In the case of several bedrooms; you shall install an alarm in every bedroom.
- Install it in the stairway and in every floor.
- Smoke, heat and burning things will spread horizontally after rising to the ceiling, so install the alarm on middle of the ceiling of ordinary structure house .let the alarm induce every corner.
- If alarm couldn't be installed in the middle of the ceiling for some reasons, the distance which the alarm away from the wall corner should be beyond 50cm.
- If installed the alarm on the wall, it should be 10cm below the ceiling (see the diagram 2).
- If the length of the room or the hall is beyond 30 foot, you need install several alarms in the hall.
- When the wall or ceiling is slanting, the alarm needs to be installed minimum 500mm away from the highest wall or ceiling point in the room (see the diagram 3).

Activation

Press test button and hold it for above 3 seconds until LED lights, and release it within 2 seconds, the unit will generate a “beep” indicates that it is activated and goes into work status

CAUTION: MUST activate alarm first, or else there is no function for this unit.




- Turn the alarm body counterclockwise and take off the bracket.
- Press the bracket on the installation position, mark installation hole of the bracket with pencil.
- Bore two installation holes on the sign with electric drill. Make diameter of holes is 5mm, Strike the two plastic plugs into holes with hammer.
- Remove fixing plug from the bracket with screwdriver if necessary (Refer to Diagram 4).
- Attach the bracket to the plastic plugs and fix tightly the screws into the plastic plugs. (Refer to Diagram 5).
- Fit the alarm on the bracket and turn the alarm body clockwise, until matching well on the bracket.
- Insert fixing plug to the gap between bracket and bottom cover for fixing alarm if you want (Refer to Diagram 6).
- Press the button for test the unit. The alarm sounds 3beeps – 1.5 seconds pause, repeat it until release the button, if no sound, it indicates a defective alarm, you can refer to "Trouble shooting" for solution or return to your retailer during warranty.
- If you have any questions on installation, you can contact your retailer.

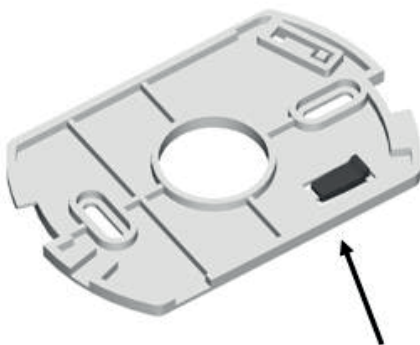

Remove the fixing plug with screwdriver




Insert fixing plug

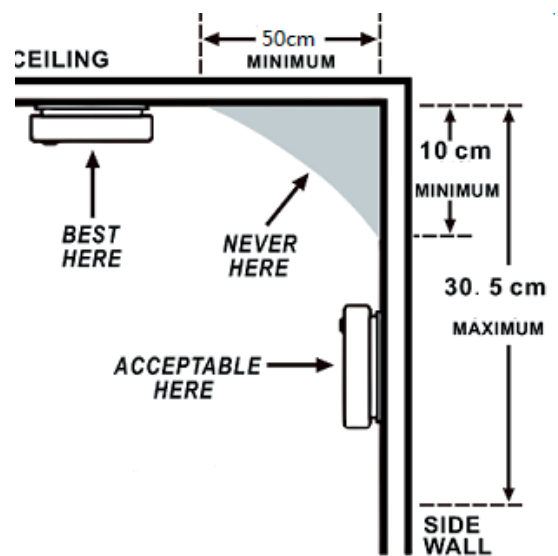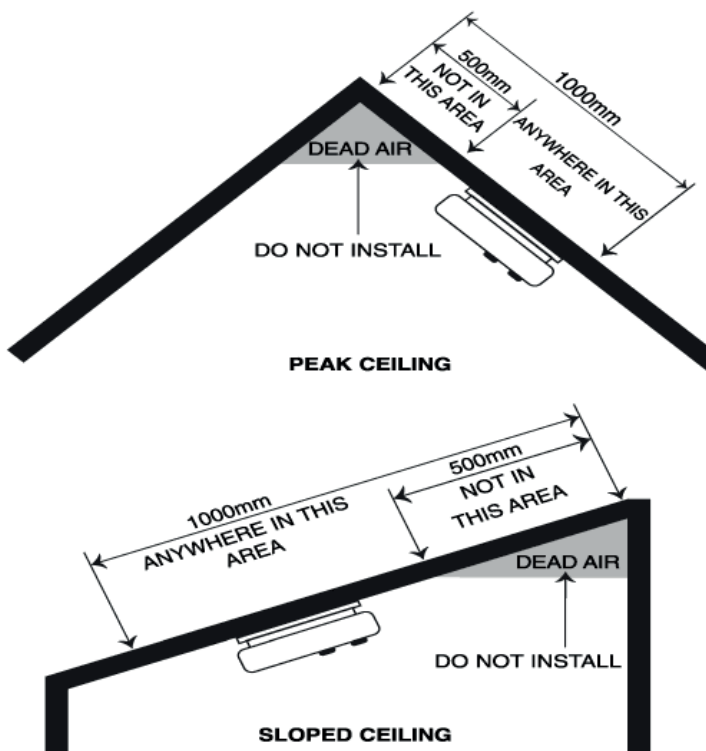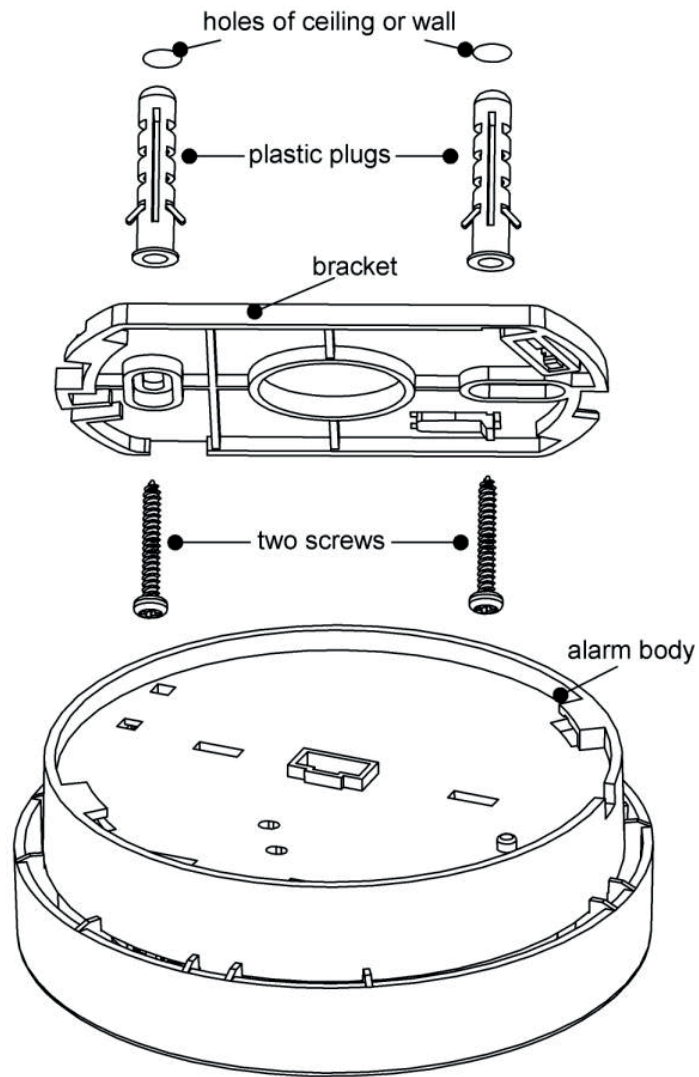


Korrekt avfallshantering av produkt


Denna märkning anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna inom EU. För att förhindra att människors hälsa eller miljön tar skada av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att bidra till att materialet återvinns. När du ska återvinna den använda enheten kan du lämna den vid en återvinningsanläggning eller i vissa fall lämna in den där du köpte den. Vissa butiker kan ta emot produkten för säker återvinning.

Korrekt avhending av produktet

Denne merkingen angir at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i EU. For å unngå mulig skade på miljøet eller menneskers helse på grunn av ukontrollert avfallshåndtering bør du sørge for at produktet gjenvinnes på en ansvarsfull måte. På den måten bidrar du til bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Ta med den brukte enheten til en gjenvinningsstasjon, eller kontakt forhandleren der du kjøpte produktet. De kan ta imot produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen

Tämä merkki tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti, jotta kontrolloimattomasta jätteen käsittelystä ihmisen terveydelle aiheutuvat haitat tai ympäristöhaitat voidaan välttää. Samalla edistät myös kestävästä materiaalien uusiokäyttöä. Jos haluat palauttaa ostamasi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteys siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.